
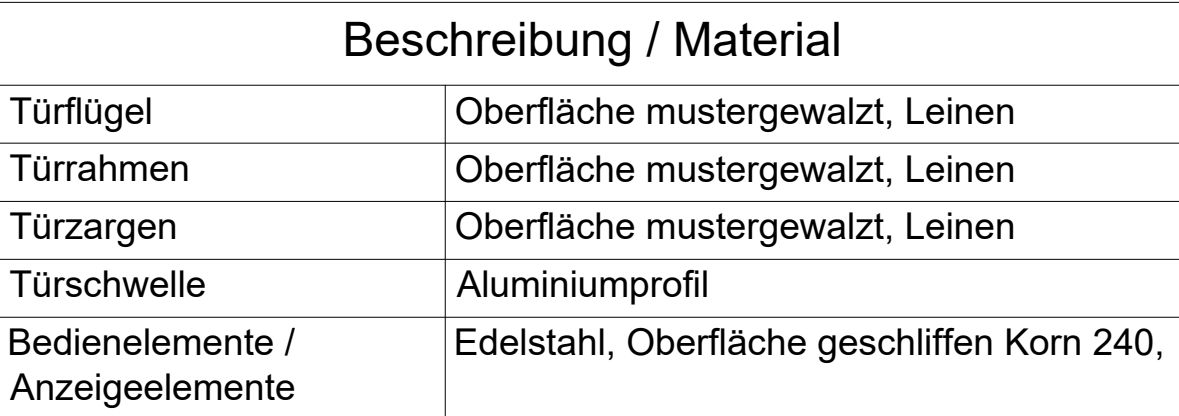
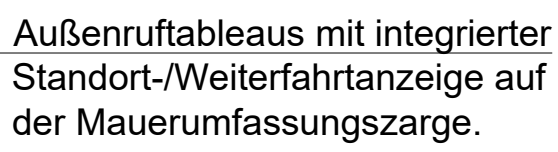
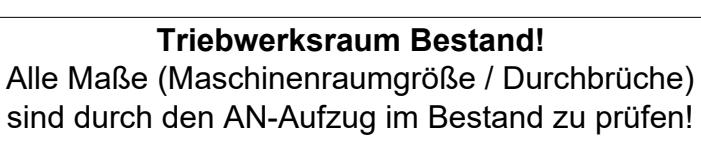
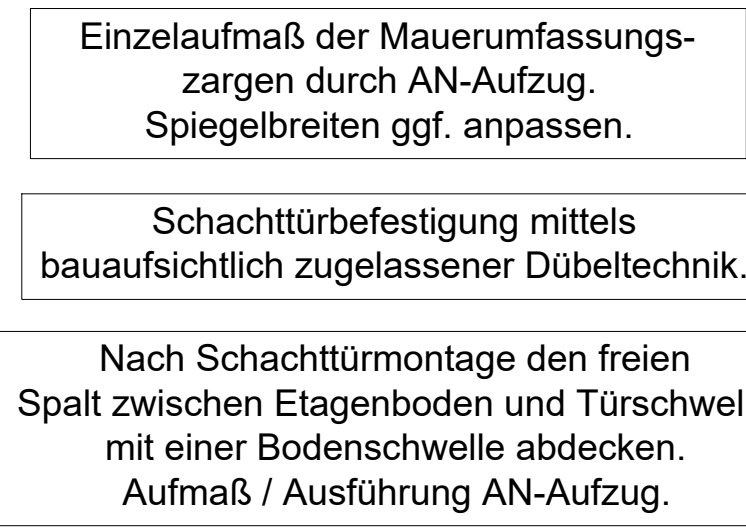


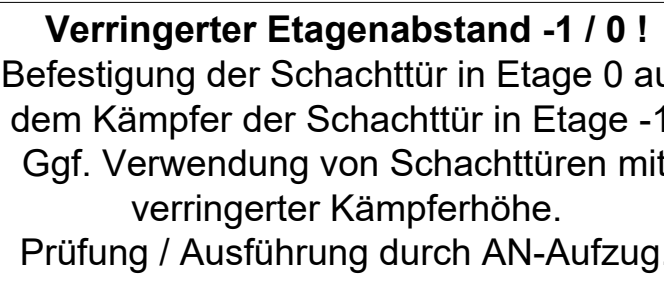


Neue Aufhängung an einem Bestandsdachschacht:
 Umbau auf Seil, zentral-geführt (Bestand Hydraulik, Rucksack).
 Nach Demontage der Bestandsaufhängung wird der Schacht saniert.
 Der Befestigungsabstand 1 (Dübelbefestigung an Schacht-seitenwand B) ist Basis für die Berechnung der Kräfte F_x / F_y .

Schachtseitenwand A:
 Die Befestigung erfolgt, wenn möglich, an den vorhandenen Ankerschienen. Prüfung der Lage und Tragfähigkeit durch AN-Aufzug. Falls nicht möglich, Befestigung mittels bauaufsichtlich zugelassener Dübeltechnik nach Ausziehvorschuss.
 Ausführung AN-Aufzug.

Schachtseitenwand B:
 Befestigung mittels bauaufsichtlich zugelassener Dübeltechnik nach Ausziehvorschuss. Ausführung AN-Aufzug.

71000-D7-7002_B015_TA_5TF-G-----0_00.dwg | Blatt_A0 | #####

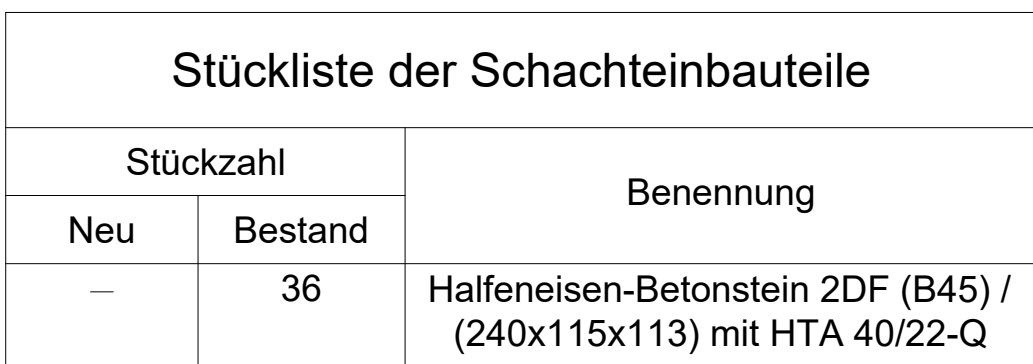

Die Kräfte $F_1 - F_3$ treten nicht gleichzeitig auf.
Die Berechnungen der Kräfte F_x und F_y basieren auf dem Abstand 1 (Knicklänge)



Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim,
Goslarsche Straße 3, 31134 Hildesheim

Erneuerung einer Aufzugsanlage

Schachtgrundriss / Schachthöhenschnitt

Ausführungsplanung		
Datum:	10.08.2026	gez.: -
Plan-Nr.:	71000-D7-7002	gepr.: -
Plan-Index:	00	
	Maßstab: -	
	Blattgröße: 1189 x 841 (A0)	
Datei-Code: 71000-D7-7002_B015_TA_5TF-G-----0_00		Layout: Blatt_A0