


1 Leitungsgrabenprofil für ein Leerrohr DN100-110 (Überdeckung von 0,60m)

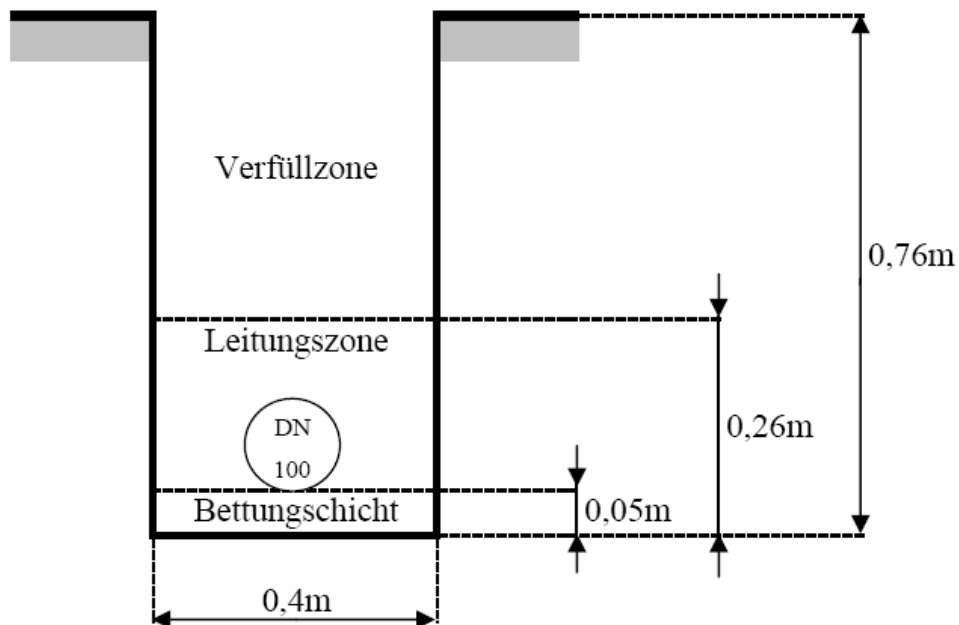

1.1 Baubeauftragte Stadtbeleuchtung:

Herrn Droste, Tel.: 0511 / 430-4264; Mobil: 0174 / 1922697

Herrn Meyfeld, Tel.: 0511 / 430-3108; Mobil: 0172 / 5184126

Mail.: strassenbeleuchtung@enercity.de

1.2 Einmessung des zu verlegenden Leerrohres

Die Meldung des zu verlegenden Leerrohres muss spätestens am Tag der Ausführung bis 07.15 Uhr bei einem unserer Baubeauftragten oder an das Funktionspostfach Stadtbeleuchtung: strassenbeleuchtung@enercity.de gemeldet werden.

1.3 Materialanforderung

Die Materialanlieferung des zu verlegenden Leerrohres muss mindestens zwei Tage vor der Ausführung bei einem unserer Baubeauftragten angemeldet werden.

1.4 Sonstiges

Müssen Straßenbeleuchtungsmasten gestellt oder umgesetzt werden, sind die Baubeauftragten **5 Arbeitstage** vorher zu informieren. (Grund: Arbeiten am Versorgungsnetz müssen vorher angemeldet werden, Sicherheitsbestimmungen Stadtwerke Hannover AG)

Dokumentenschlüssel:

Revisionsnr:

Autor (Name, OE):

Datum Revisionsfreigabe:

Schnehage, Gernot