


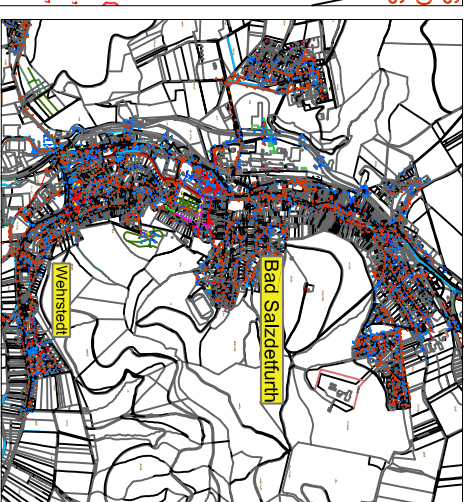

Geplanter Liner, unter Angabe der Länge (Im Zuge einer Voruntersuchung ist diese zu überprüfen)

Geplanter Kurzliner, unter Angabe der Länge und Stationierung

Randbedingungen:  
Infiltration von Fremdwasser: In diesem Abschnitt ist starke Infiltration bei insgesamt niedr. Grundwasserstand festgestellt worden. Es handelt sich um einen Sanierungsabschnitt mit hohem Gefälle.

Die zu sanierenden Leitungen sind im Vorfeld mittels HD-Reinigung zu reinigen und (Längen, Nennweiten und Stationen anbindender Leitungen) aufzunehmen.

## Liner und Kurzlinernaßnahmen im Einzugsgebiet der Stadt Bad Salzdetfurth

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Ausschreibungsplan   |                   |
| Maßstab: 1:500       | Plan Nr. 101-06   |
| Lageplan - Sanierung | Datum: 17.02.2026 |
| Planer/Zeichner: GG  |                   |

