

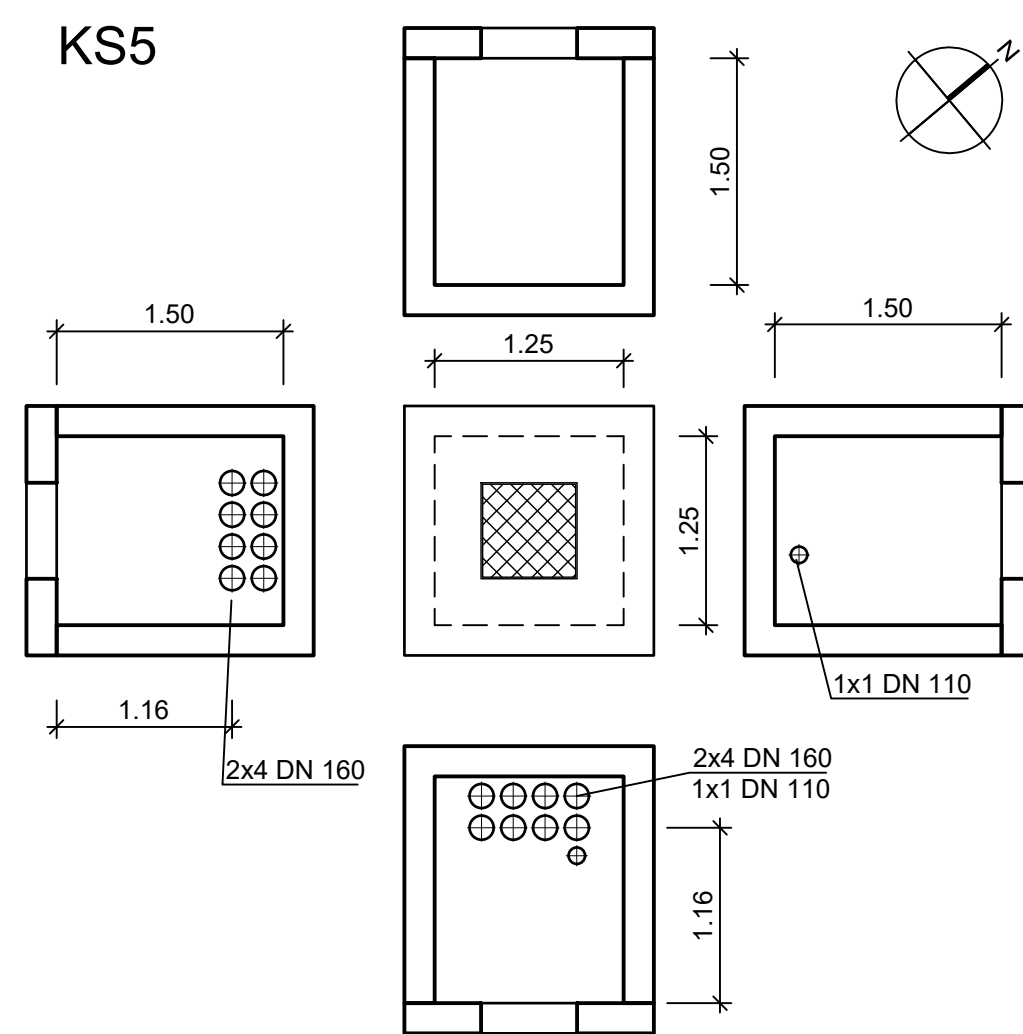
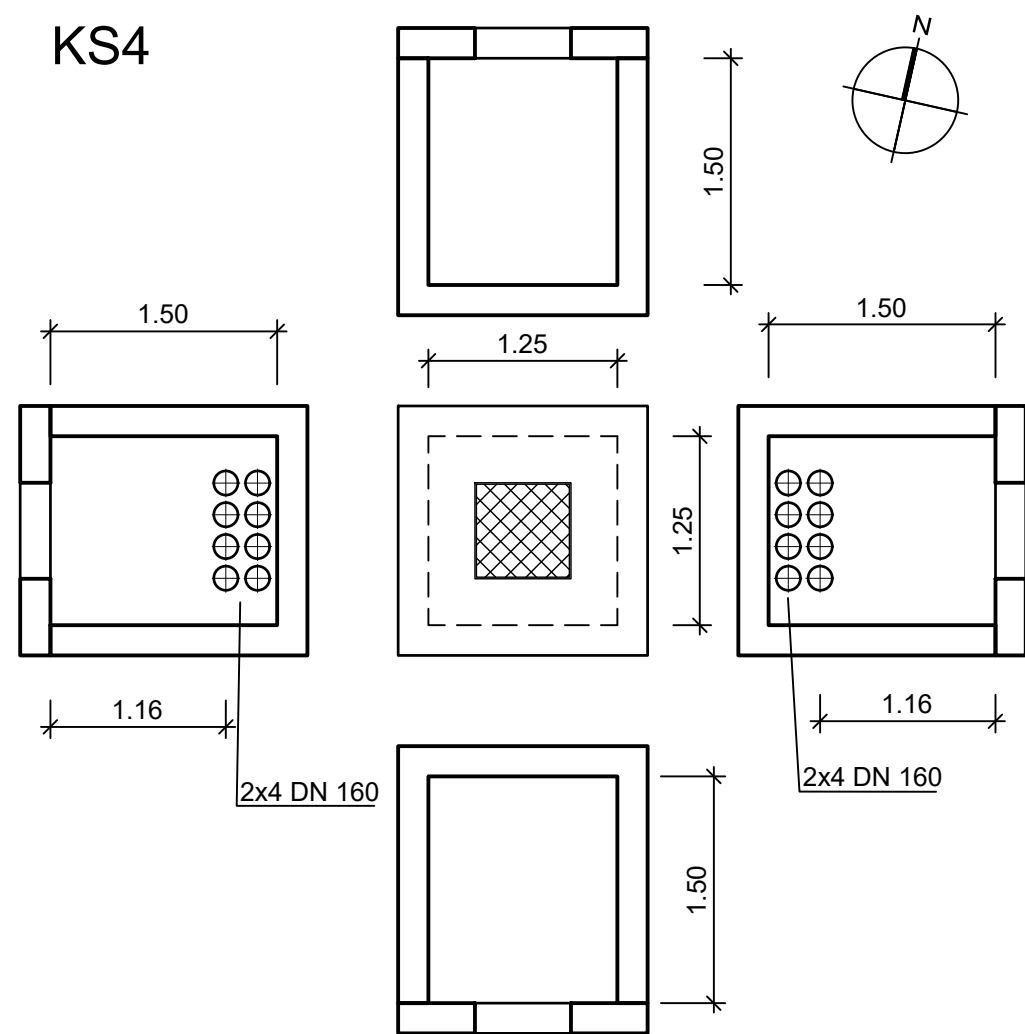
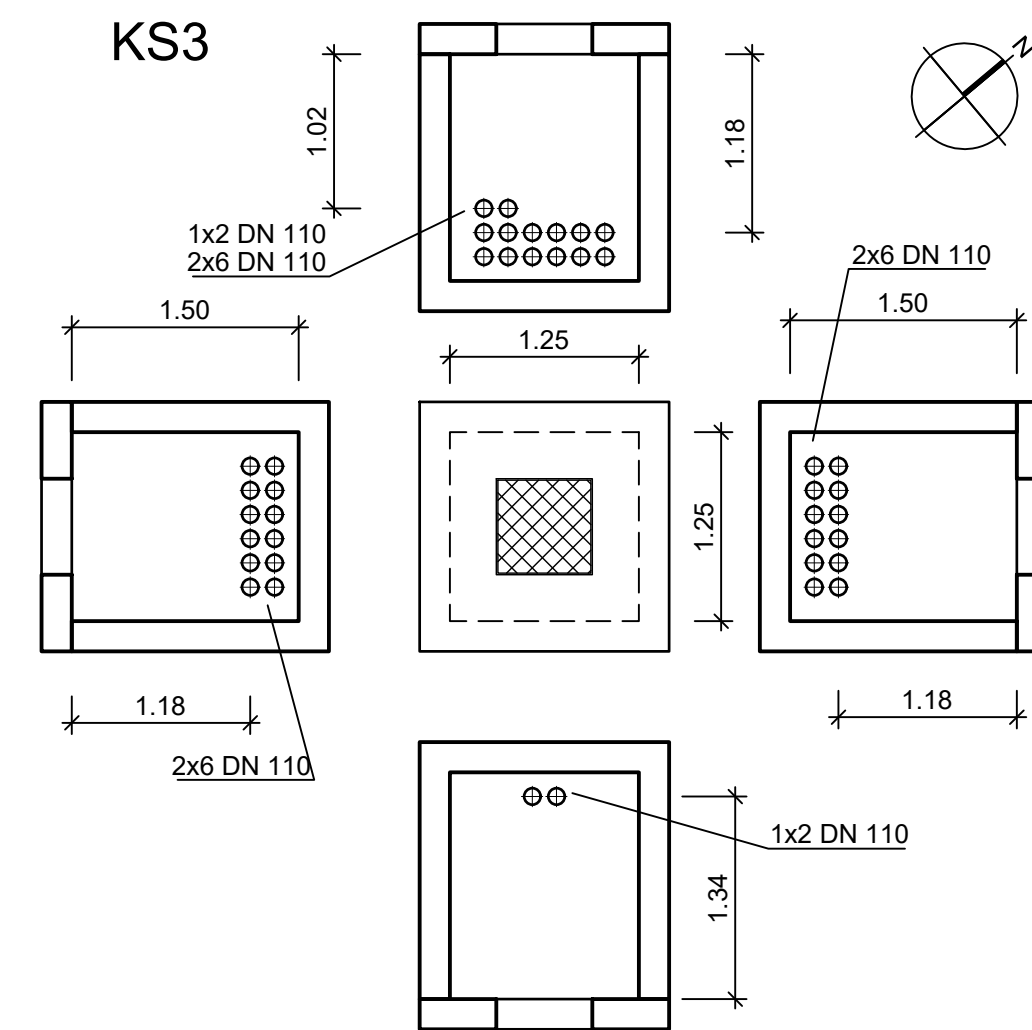
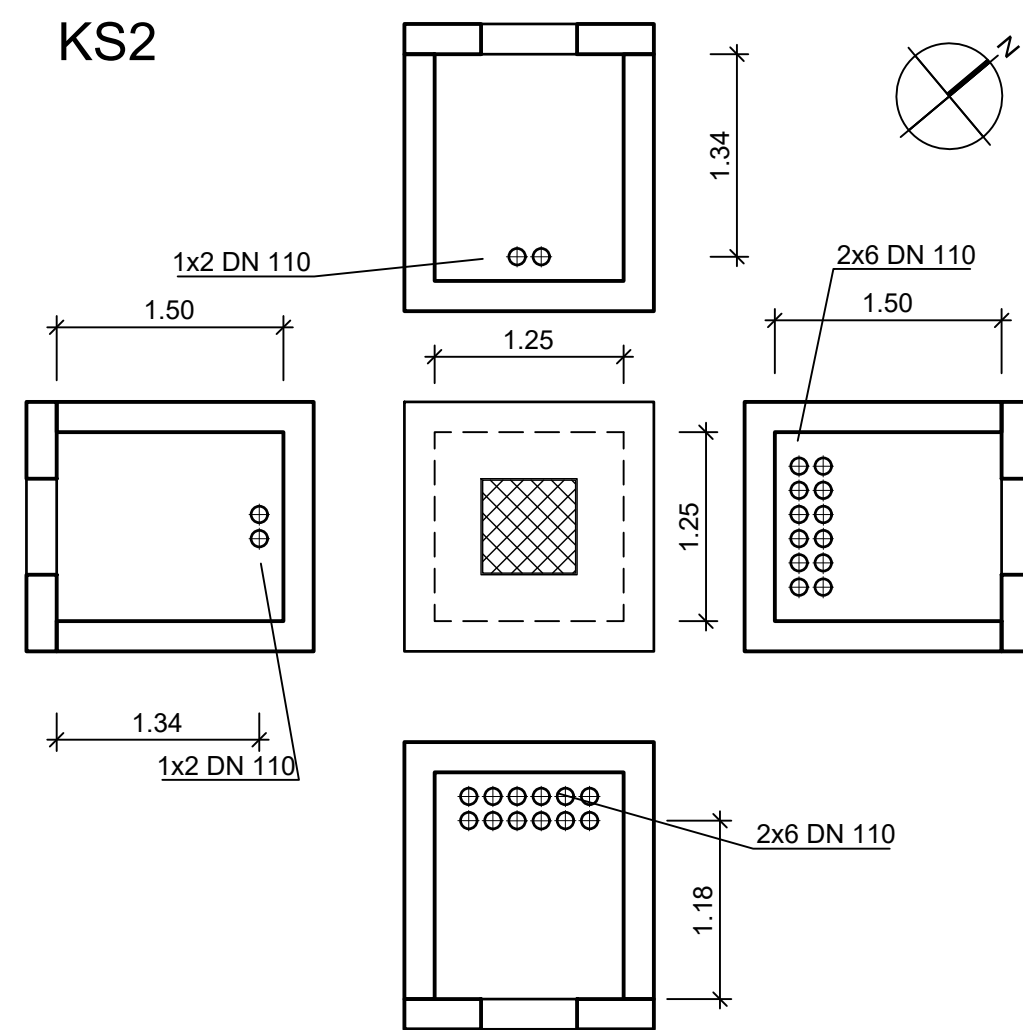


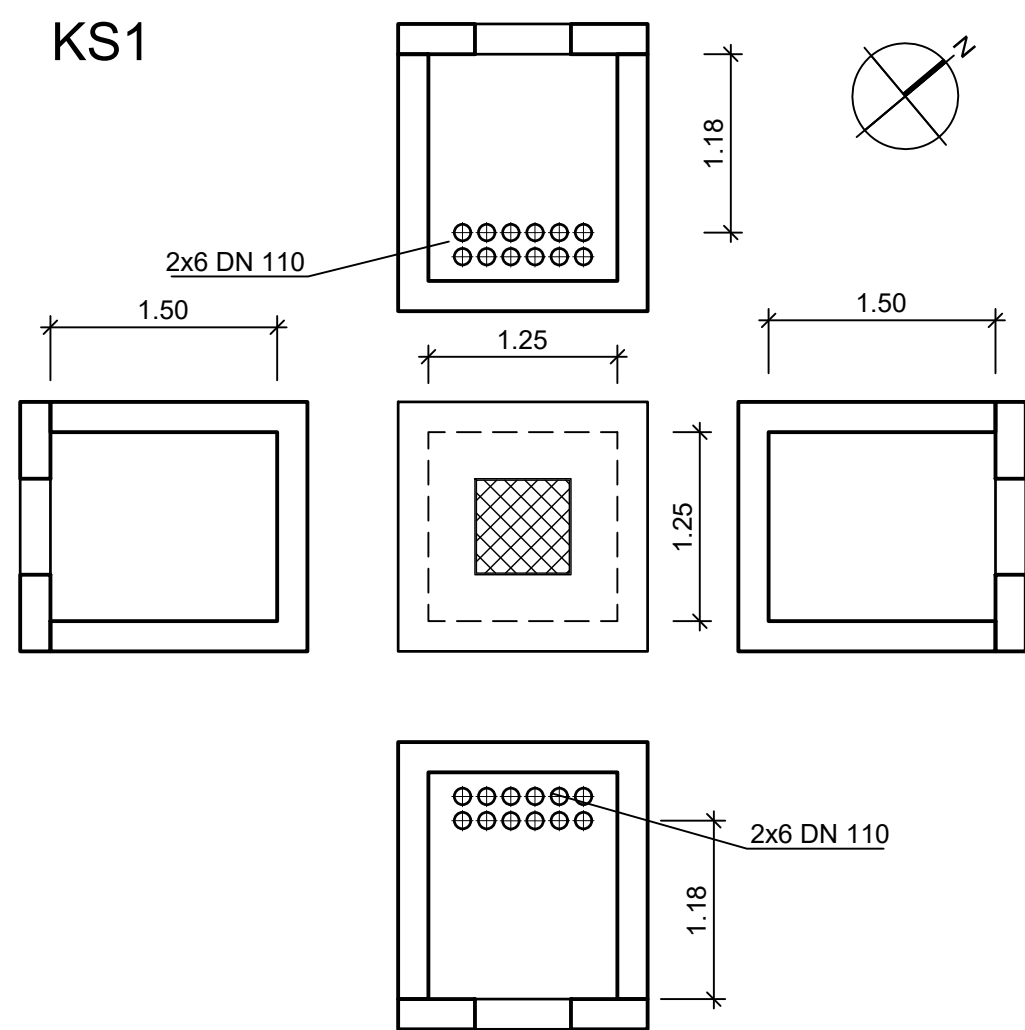

Legende:

Alle Kabeleinführungen für gewellte Schutzrohre.
Die Kabeleinführungen sind wasserdicht ($\leq 0,5$ bar) auszuführen.
Wenn nicht anders vermerkt, gilt ein Nenndurchmesser von 110mm.

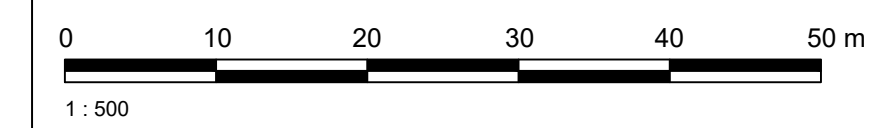

Verweis Index

Änderungshinweis
siehe Vermerk aktueller Index

Alle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!

Baunull = OKG 8.10 m NHN, Koordinaten nach UTM

Index	Änderung	gez. / bearb.	geprüft	Datum



Stadt Achim

Obernstraße 38
28832 Achim

Tel. 04202-9160-0
Fax. 04202-9160-299

Projekt
Neubau Energiezentrum KA Achim

Darstellung
Kabelzugschächte

Leistungsphase
Ausführungsplanung

BORN | ERMEL Ingenieure

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH
Achim
Finienweg 7 · 28832 Achim
Tel. (04202) 758-0
Fax (04202) 758-500
achim@born-ermel.de · www.born-ermel.de

Maßstab		Datum	Name
1:50	gez.	24.11.2024	BRB
	bearb.	24.11.2024	PH
	Freigabe	25.11.2024	AR
Datei: siehe linken Planrand		Originalgröße: 594x841	
Zeichnungs-Nr.		876042 -05- L-004	